



Ferono

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kurtyna powietrzna do chłodni


**Modele:**

FK90ZC  
FK120ZC  
FK150ZC

## 1. INFORMACJA O PRODUKCIE

Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach, hotelach, warsztatach, magazynach, aby chronić wnętrze przed dostaniem się do nich kurzu, owadów, powietrza o nieodpowiedniej temperaturze .

FKxxxZC





Rodzaj kurtyny: bez nagrzewnicy,

Długość kurtyny: 90: 90 cm, 120: 120 cm, 150: 150 cm,

Kod kurtyny: Ferono Kurtyna,

## 3. WYMIARY URZĄDZENIA I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW INSTALACYJNYCH

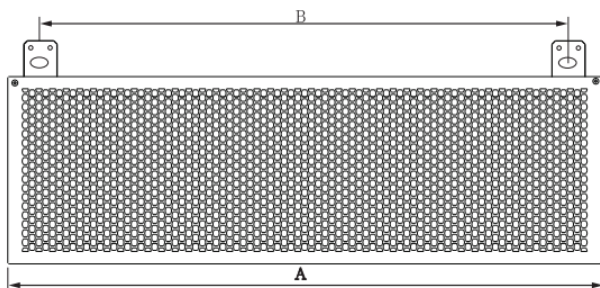


MODEL	A	B	C	D	E
FK90ZC	900	800	208	180	180
FK120ZC	1180	900			
FK150ZC	1460	1080			


#### 4. UWAGI ODNOŚNIE MONTAŻU

Podczas instalowania kurtyny powietrznej należy trzymać się następujących wytycznych:


4.1 Jednostka powinna zostać zamontowana w stabilnym miejscu tak, aby uniknąć w przyszłości jej drżenia, związanego z tym hałasu oraz dla bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

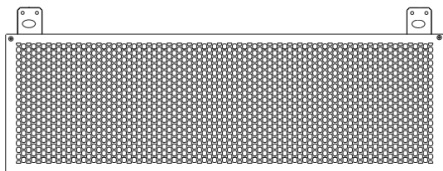


4.2 Jednostka powinna zostać zainstalowana wewnątrz pomieszczenia.

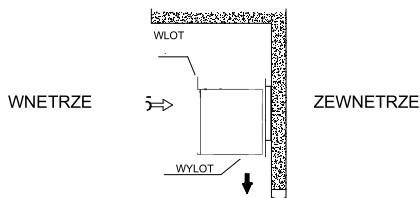


4.3 Nie należy instalować jednostki za nisko, tj. nie niżej niż 2,3 m od podłogi.

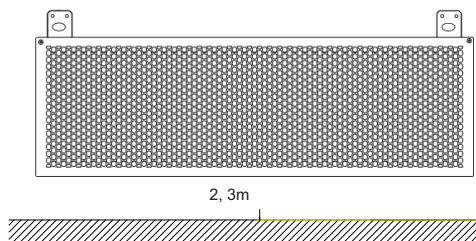


4.4. Jeżeli wejście jest szersze od jednostki, zaleca się montaż dwu lub więcej urządzeń równoległe obok siebie. W tym przypadku należy zachować 20-40 mm odstępu pomiędzy jednostkami.

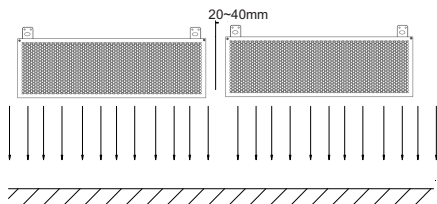

4.5. Między jednostką a ścianą nie powinna pozostawać wolna przestrzeń. Przy montowaniu urządzenia do sufitu należy użyć wsporników sufitowych zakupionych osobno.

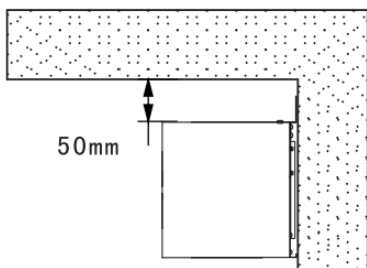


4.6. Nie należy montować jednostki w miejscu wystawionym na rozchłapywanie wody, działanie silnego strumienia pary wodnej, gazu wybuchowego lub powodującego korozję urządzenia.

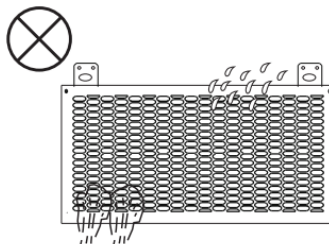


## 5. Instalacja:


5.1 Zamocuj uchwyty mocujące do kurtyny za pomocą załączonych w zestawie śrub.

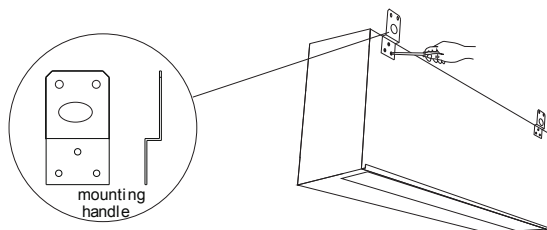

5.2 Przy montażu wsporników do ściany zamocuj tak kolki aby śruba M8 wystawała po za obrys ściany co najmniej 13-55mm

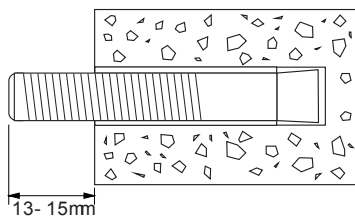


5.3 Pamiętaj aby po zawieszeniu kurtyny na śrubie M8 dokręcić je odpowiednimi nakrętkami.

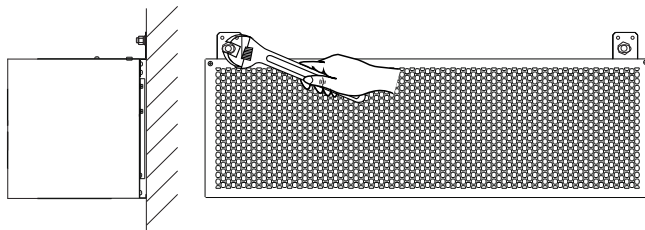

## 6. PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	Napięcie / Częstotliwość (V~/Hz)	Moc Silnika (W)	Maks. Prędk. wydm. (m/s)	Air volume (m <sup>3</sup> /h)	Głośność (dB)	Waga (kg)
FK90ZC	230/50	160	12	1530	57	8,5
FK120ZC		200		2070	58	11
FK150ZC		230		2730	59	12

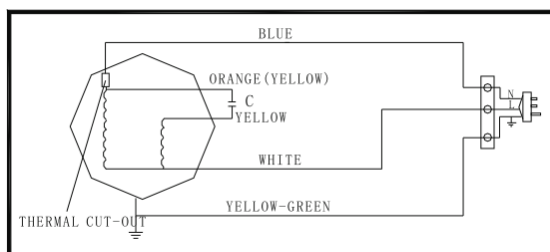

Schemat podłączeniowy

## **7. OBSŁUGA URZĄDZENIA**

7.1 Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.

7.2 Wybierz prędkość wentylatora: Wysoka [H], Niska[L].

7.3 Wybierz najlepsze miejsce dla montażu kurtyny powietrznej oraz dostosuj kąt pochylenia strumienicy, aby zapewnić najlepsze parametry pracy.

## **8. UWAGI**

1) Wyłącz bezpiecznik lub odłącz wtyczkę dla każdej konserwacji.

2) Wyłącz bezpiecznik lub odłącz wtyczkę w przypadku niestosowania produktu.

3) Upewnij się, że produkt zapewnia przewód uziemienia.

4) Wyniki przedstawione w niniejszej instrukcji są jedynie przykładowe.

5) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

6) Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

7) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

## **9. UWAGA**

a) Nie należy używać urządzenia przy innym niż znamionowym napięciu i częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej.

b) Nie wolno moczyć produktu ponieważ zawiera elementy elektryczne.

c) Nigdy nie należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalników



**Ferono**

**FERONO**  
www.ferono.com  
info@ferono.com

# **KARTA GWARANCYJNA**

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Model kurtyny powietrznej .....

Numer seryjny .....

Data sprzedaży .....

Numer faktury .....

.....  
pieczęć i podpis sprzedawcy

## **POTWIERDZENIE MONTAŻU URZĄDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO INSTALATORA**

Data montażu .....

Miejsce montażu .....

Nr uprawnień SEP.....

.....  
pieczęć i podpis instalatora



**Ferono**

# WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja ta przeznaczona jest wyłącznie dla kurtyn powietrznych marki FERONO, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku a wszystkie jej pola są prawidłowo wypełnione, jakiegokolwiek skreślenia lub poprawki w Karcie Gwarancyjnej są równoważne z jej unieważnieniem.
3. FERONO udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu kurtyny powietrznej pod warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych kurtyny powietrznej, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w kurtynie powietrznej. Gwarancją nie są objęte:
  - - uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu kurtyny powietrznej,
  - - uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.
  - - uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania.
  - - roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Instrukcji Obsługi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.
5. Wady oraz awarie kurtyny powietrznej FERONO ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez uprawnionego instalatora w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia kurtyny powietrznej do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich wymaganych do realizacji naprawy np. demontaż kurtyny powietrznej pokrywa instalator. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu niezbędnych części zamiennych z zagranicy.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej jednego przeglądu technicznego kurtyny powietrznej FERONO. Przeglądy te są płatne według cennika Autoryzowanego Instalatora i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
7. Użytkownik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej wizyty serwisowej.
8. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
9. Jedynym dokumentem uprawniającym do roszczeń jest niniejsza gwarancja.



**Ferono**

**FERONO**

[www.ferono.com](http://www.ferono.com)

[info@ferono.com](mailto:info@ferono.com)



## REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW

Lp.	Data wykonania	Uwagi serwisu	Pieczętka serwisu	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

## REJESTR NAPRAW

Lp.	Data wykonania	Uwagi serwisu	Pieczętka serwisu	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				



Ferono



**FERONO**  
www.ferono.com  
info@ferono.com

**WWW.FERONO.COM**



Ferono



**FERONO**  
[www.ferono.com](http://www.ferono.com)  
[info@ferono.com](mailto:info@ferono.com)

**WWW.FERONO.COM**